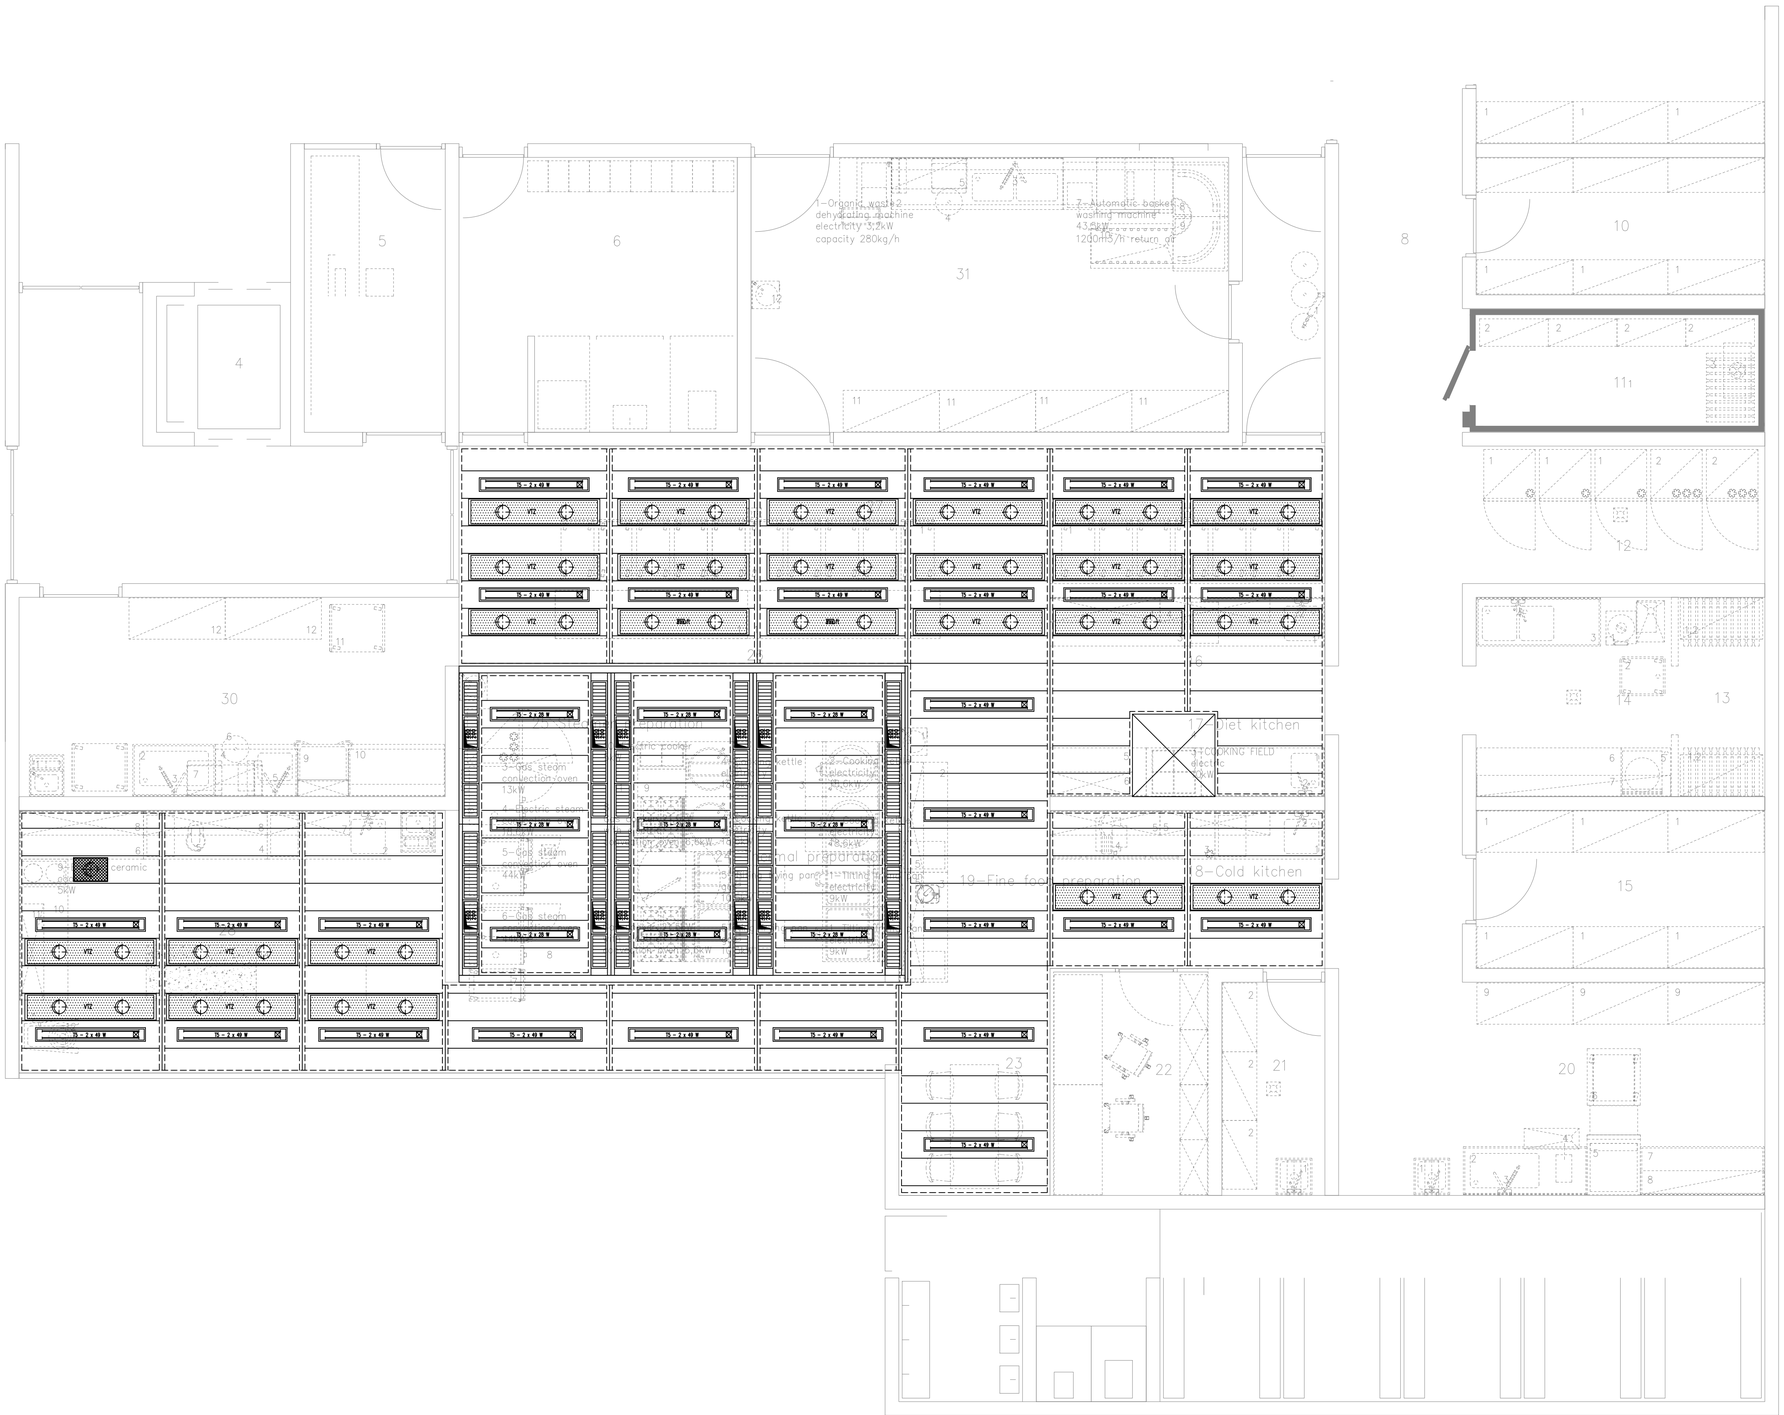

LEGENDA:

- Separator zračnic SL-WV/250 ali SL-WV/V/250 — 300m³/h
- 400x400 Priključek odvodnega zraka s regulacijo pretoka zraka — max. pri tlaku 250Pa 2300m³/h
- 400x200 Priključek odvodnega zraka s regulacijo pretoka zraka — max. pri tlaku 150Pa 1150m³/h
- Integrirano razsvetljavo SL-REL-... ali SL-REL/R-... — T5 - 2 x 28 W
- Priključno dozo razsvetljave
- Priključno dozo zasilne razsvetljave
- Vgradno luč v panelu SL-LSL3x28W/... — T5 - 2 x 28 W
- Downlighter z IP54 zaščito Zunanjost FARO LF 200 SL-DOWL-FARO/... — 150W
- Laminarni dovodni element zraka s priključno komoro Priključek od zgoraj ali s strani DN200 SL-RLK-... — max. na metar 280m³/h
- perforiran stropni panel za dovod zraka skozi strop SL-VP-D-... — Območje nadtlaka max.1160m³/hm²
- Ravni stropni panel SL-VP-... —
- horizontalni separator zračnic s priključno komoro Priključek od zgoraj ali s strani DN200 SL-S-WV200/HK — 300m³/h

- Razsvetljava T5 z EVG (Standard)
- Downlignt svetila TC-DEL 2x26W z EVG
- Standardne vrednosti podatkov

Pretok zraka:	gemäß Angabe Fa.	gemäß Luftmengenberechnung Fa. Südluft (Gleichzeitigkeitsfaktor 0,8)
– Kuhinja:	Abluftfeld: 0000 m² $\dot{V}_{Abl.}$ = 12823 m³/h Flachdecke: 0000 m² $\dot{V}_{Zl.}$ = 12823 m³/h	Abluftfeld: 0000 m² $\dot{V}_{Abl.}$ = 12823 m³/h Flachdecke: 0000 m² $\dot{V}_{Zl.}$ = 12823 m³/h

– TLAČNI PADCI $\Delta p_{Vtz.max.}$ = 100 Pa
$\Delta p_{Abl.max.}$ = 120 Pa

KUHINJSKI STROP

Sprem.	Datum	Opis spremembe	Ime	Podpis

menerga BUILDING ENERGY SYSTEMS
Menerga d.o.o.
Zagrebška cesta102, 2000 Maribor
Tel. +386 (0) 2 450 31 00
Fax +386 (0) 2 450 31 99
info@menerga.si
www.menerga.si

IDENT.ŠT.PROJ.POD.: 0464

INVESTITOR: OBČINA ŠKOFJA LOKA, Mestni trg 15, SI–4220 Škofja Loka

OBJEKT: NIZKONERGTSKI VRTEC KAMNITNIK

VRSTA NAČRTA: 5 – Načrt strojnih instalacij in strojne opreme

VSEBINA: KUHINJSKI STROP
PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA

MERILO: 1:25

ODG. VODJA PROJEKTA:	Mojca Gregorski, u.d.i.a.	IDENT.ŠT.: ZAPS 1–1222	PODPIS:
ODG. PROJEKTANT:	Branko ZELENKO, u.d.i.s.	IDENT.ŠT.: S–0431	PODPIS:
PROJEKTANT/OBDELOVALEC:	Andrej ZUPAN, u.d.i.s.	IDENT.ŠT.:	PODPIS:
ŠT. PROJEKTA:	142/17	ŠT. NAČRTA: D–012/16	
VRSTA PROJEKTA:	PGD	DATUM: maj 2017	ŠT.RISBE: PK–04

!!! PREPOVEDANO NEPOOBLAŠČENO KOPIRANJE IN UPORABA PROJEKTA BREZ DOVOLJENJA PODJETJA !!!